
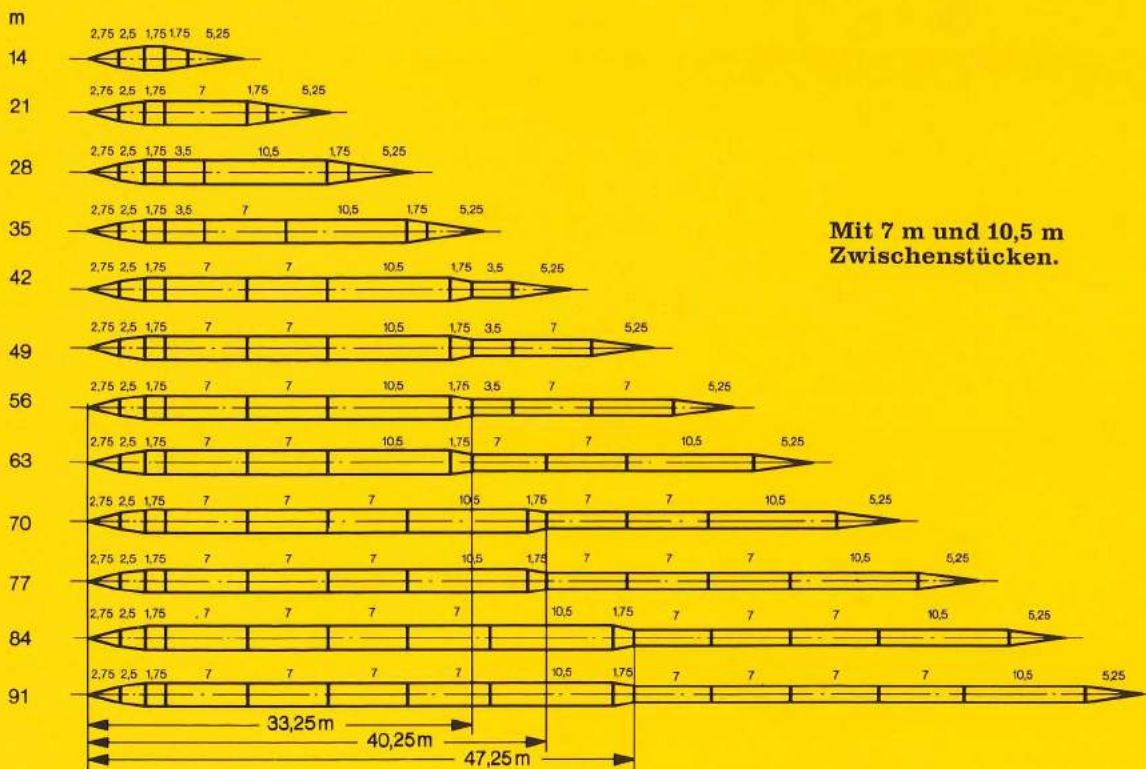


# Das S-Ausleger System.


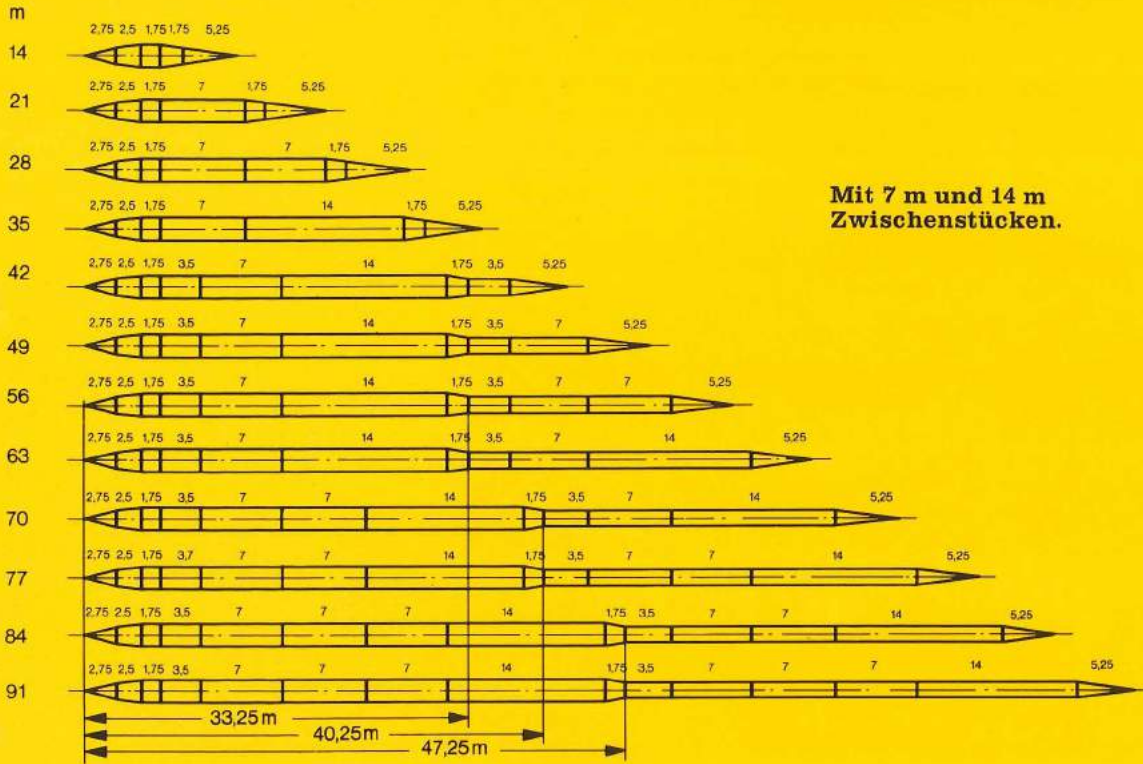


## Anmerkungen:

1. Zusatzabspannung im „S“-Betrieb ab 56 m bis 91 m.
2. Zusatzabspannung im „SN“-Betrieb ab 56 m bis 63 m.
3. Die Montagefolge der einzelnen Auslegerteile ist gemäß Abbildungen vorgeschrieben.

# Zusatzblatt zum technischen Maßblatt LG 1180 V.

# Das N-Ausleger System.

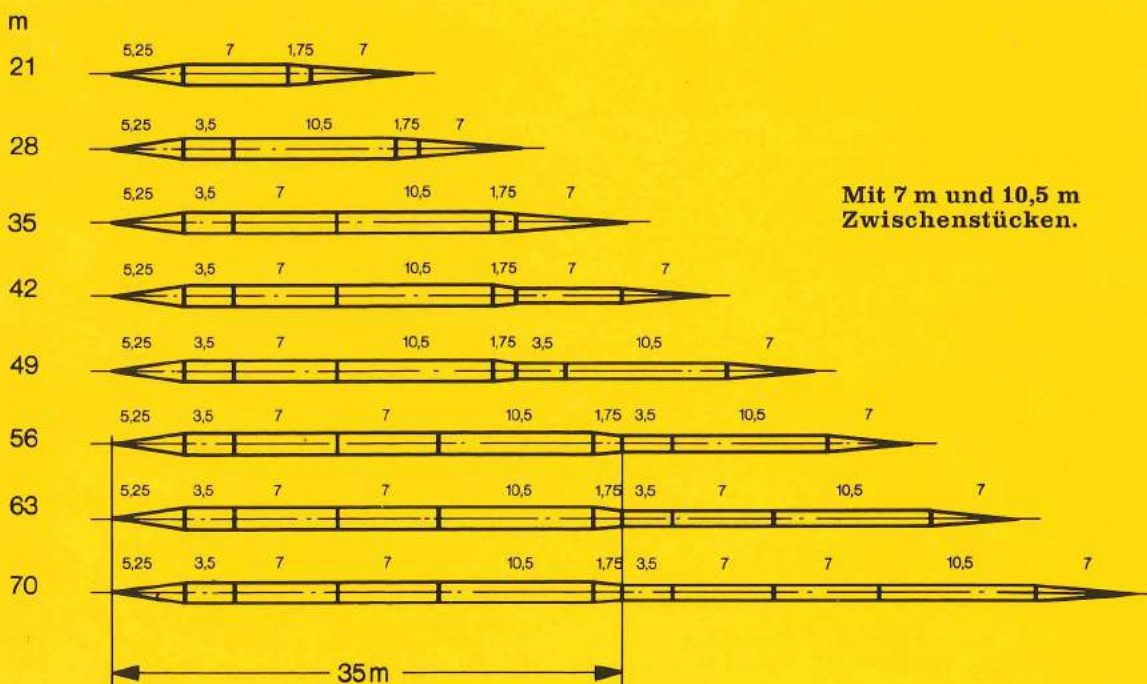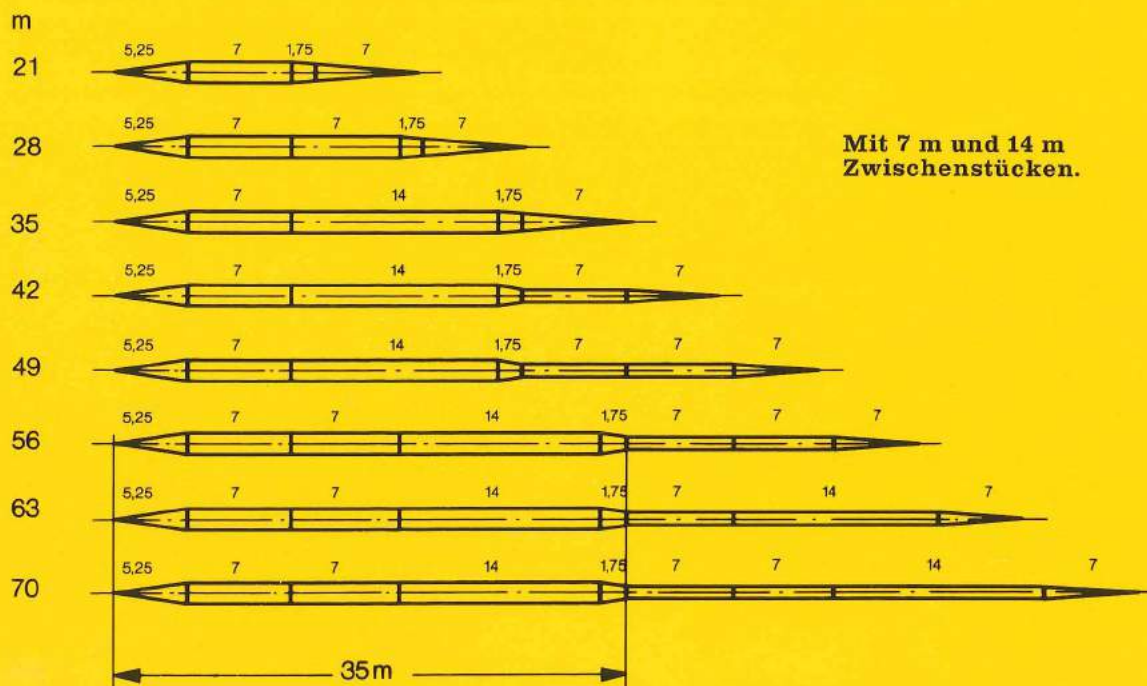

## Anmerkungen :

1. Zusatzabspannung ab 56 m bis 70 m.
2. Die Montagefolge der einzelnen Auslegerteile ist gemäß Abbildungen vorgeschrieben.