
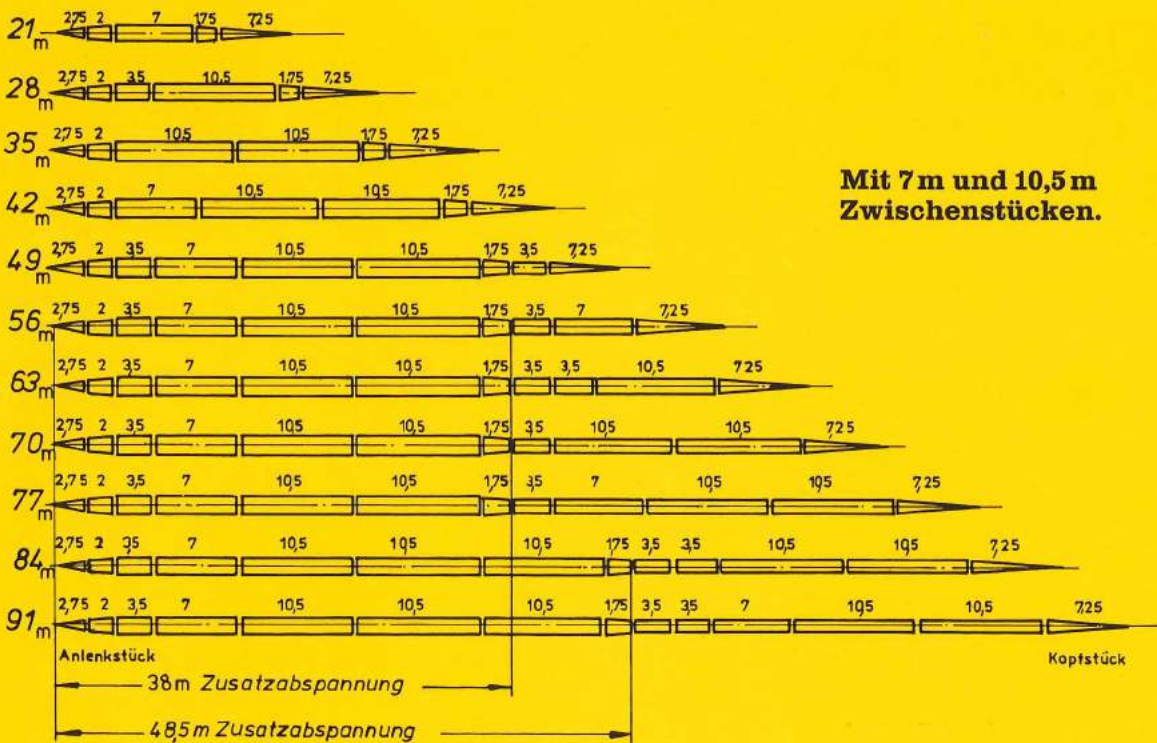


Das S-Ausleger System.

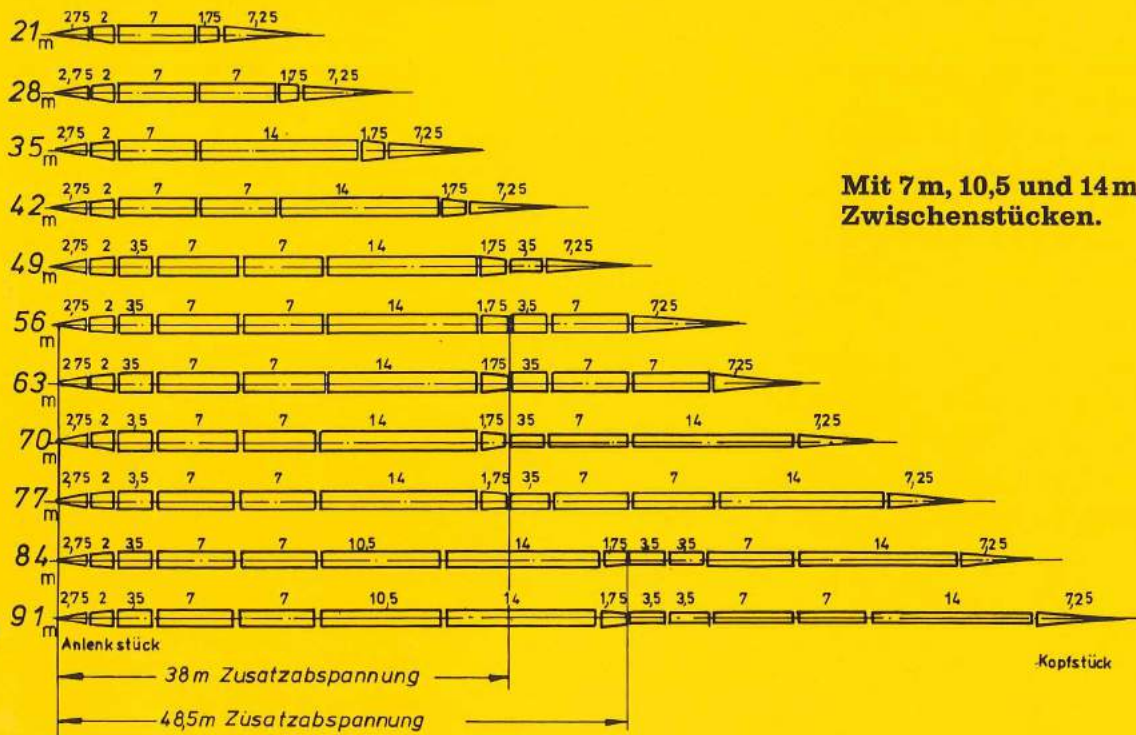


Anmerkungen:

1. Zusatzabspannung im „S“-Betrieb ab 56 m bis 91 m.
2. Zusatzabspannung im „SN“-Betrieb ab 56 m bis 77 m.
3. Die Montagefolge der einzelnen Auslegerteile ist gemäß Abbildungen vorgeschrieben.

Zusatzblatt zum technischen Maßblatt LG 1280.

Das N-Ausleger System.

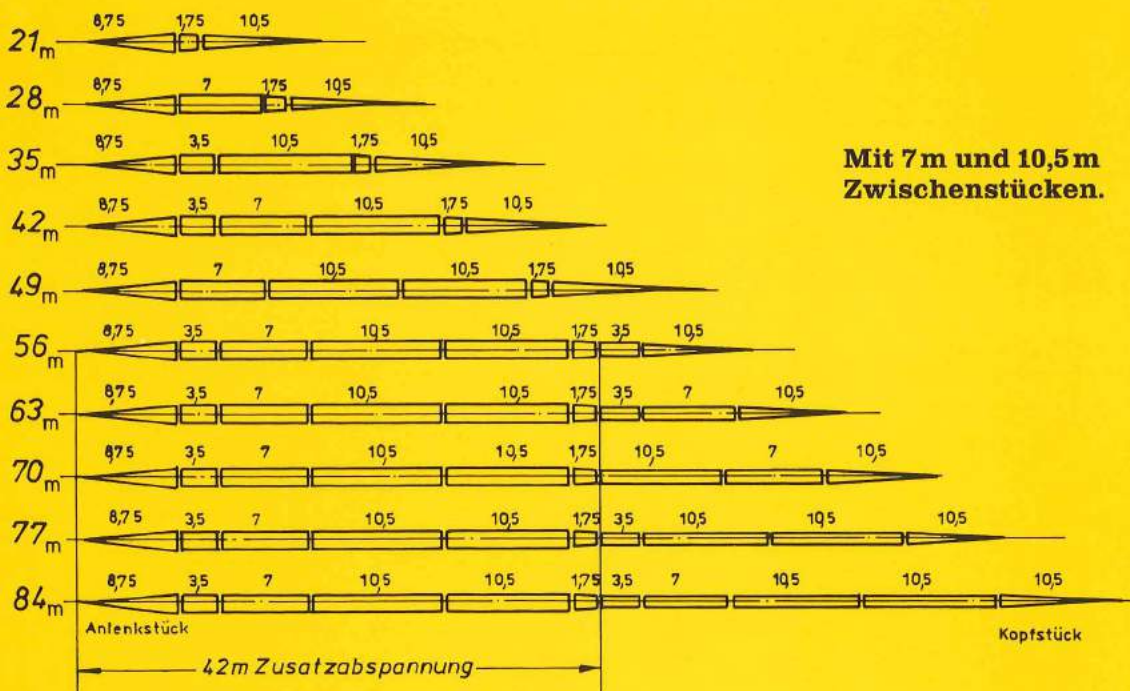

Anmerkungen:

1. Zusatzabspannung ab 56 m bis 84 m.
2. Die Montagefolge der einzelnen Auslegerteile ist gemäß Abbildungen vorgeschrieben.