
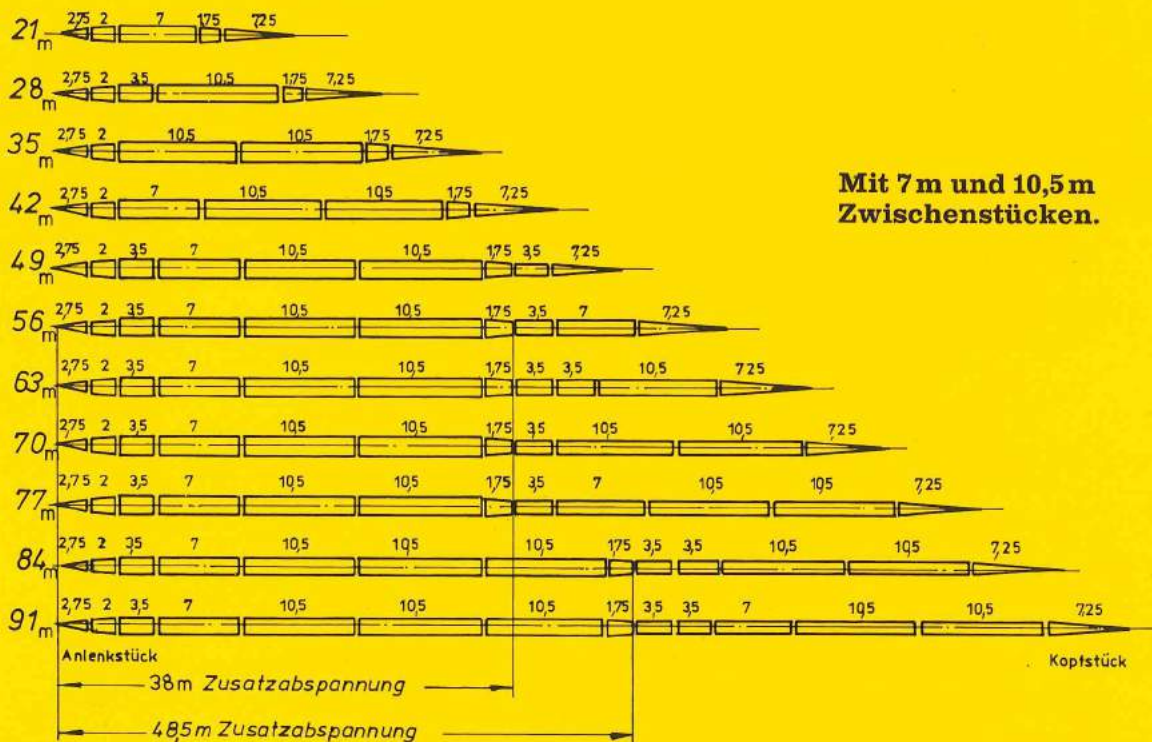


# Das S-Ausleger System.

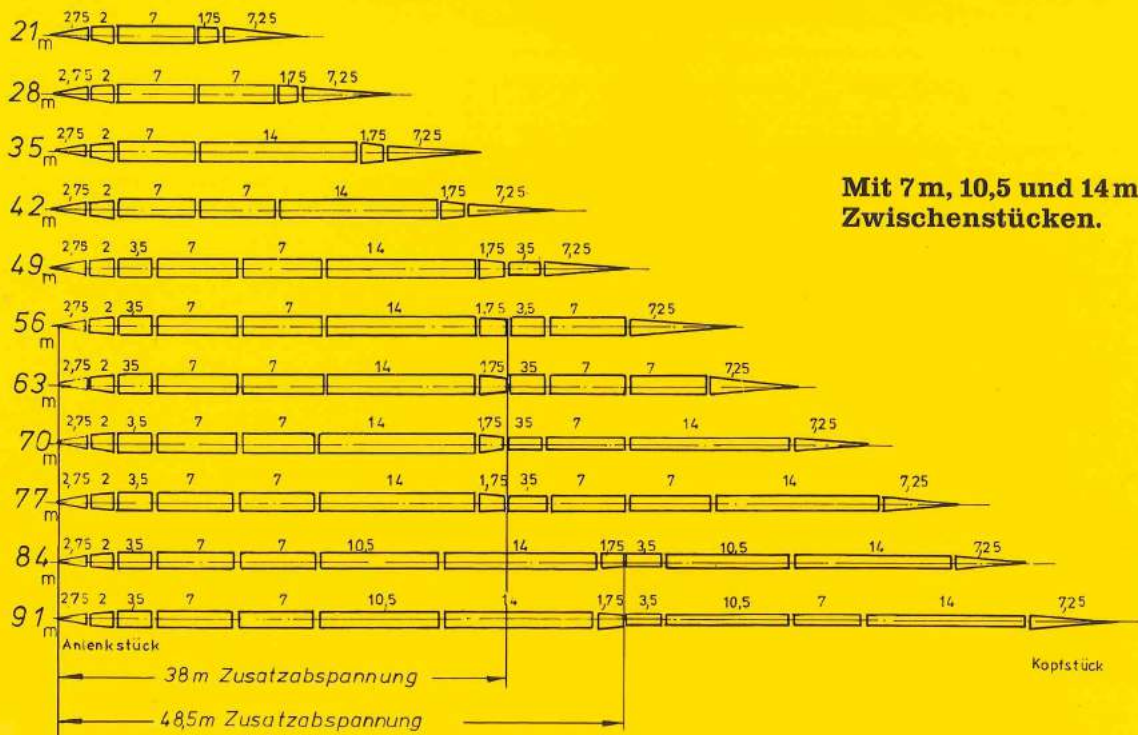


## Anmerkungen:


1. Zusatzabspannung im „S“-Betrieb ab 56 m bis 91 m.
2. Zusatzabspannung im „SN“-Betrieb ab 56 m bis 77 m.
3. Die Montagefolge der einzelnen Auslegerteile ist gemäß Abbildungen vorgeschrieben.

# Zusatzblatt zum technischen Maßblatt LG 1300.

# Das N-Ausleger System.

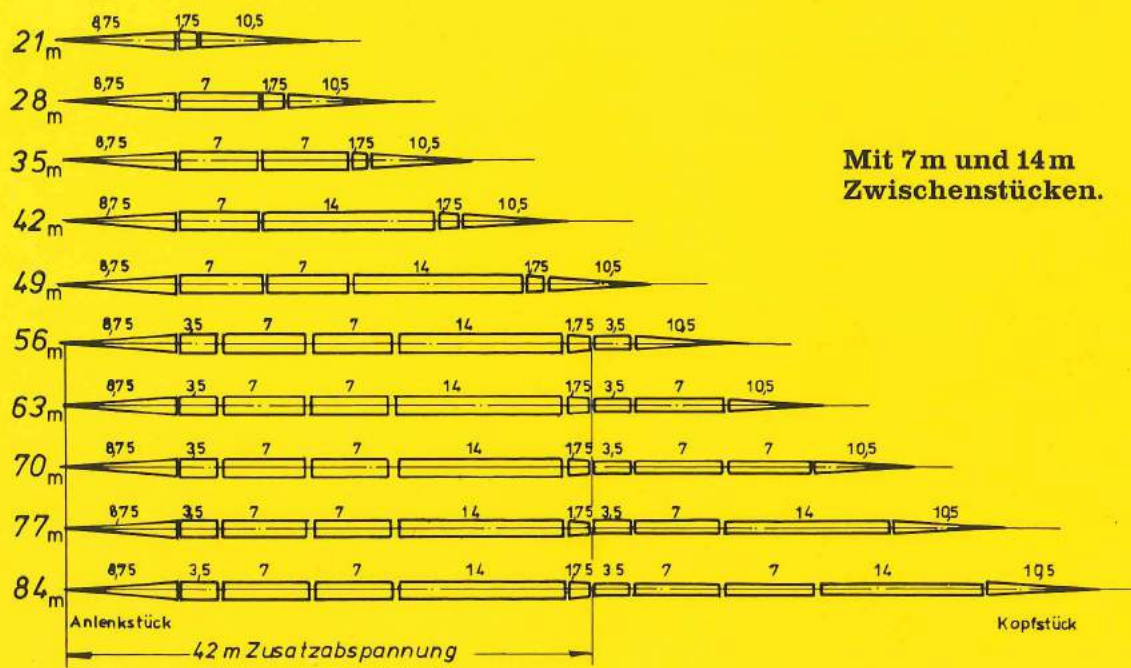

Mit 7 m und 14 m Zwischenstücken.

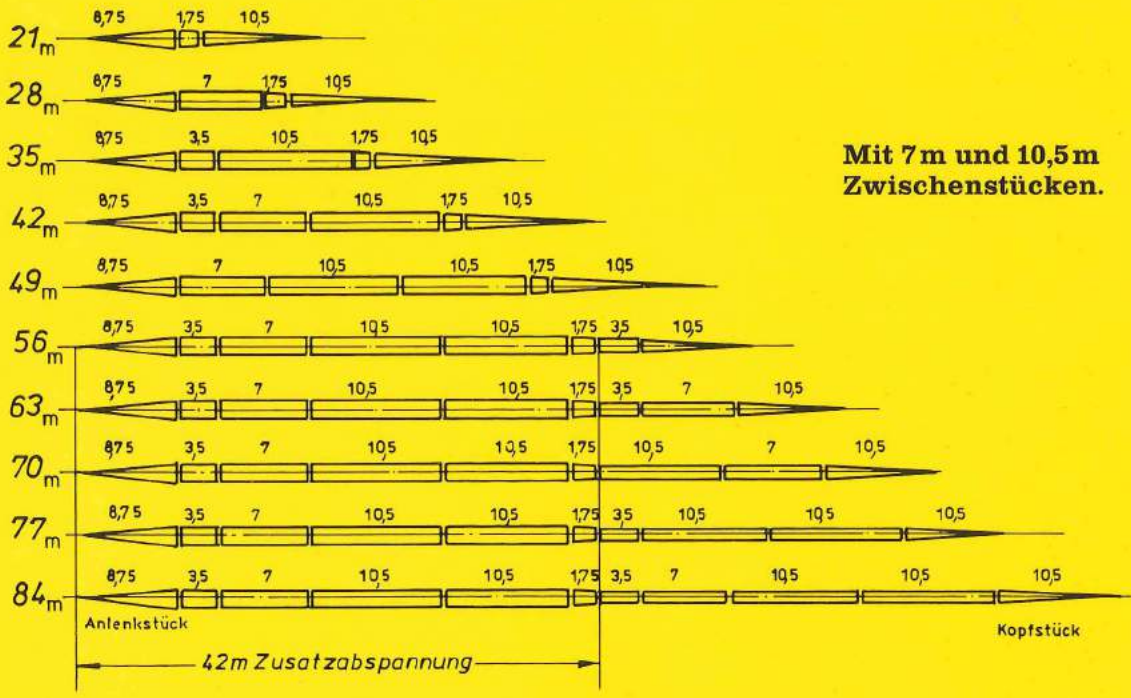

Mit 7 m und 10,5 m Zwischenstücken.

**Anmerkungen:**

1. Zusatzabspannung ab 56 m bis 84 m.
2. Die Montagefolge der einzelnen Auslegerteile ist gemäß Abbildungen vorgeschrieben.